



Zoznam dokumentácie ochrany pred požiarmi

1. požiarna identifikačná karta,
2. požiarne poplachové smernice,
3. požiarne evakuačný plán (písomná a grafická časť),
4. pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase,
5. ohlasovňa požiarov – kontakty na dôležité osoby, zoznam subjektov, prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

Zakladač dokumentácia ochrany pred požiarmi je uložený v administratíve CBRE s.r.o.

POŽIARNA IDENTIFIKAČNÁ KARTA PRÁVNICKEJ OSOBY ALEBO FYZICKEJ OSOBY-PODNIKATEĽA, ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU ALEBO PREVÁDZKARNE

Obchodné meno, IČO právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa	Europa SC, a.s. 36 712 167		
Sídlo	Na Troskách 25/14180, 974 01 Banská Bystrica		
Štatutárny orgán	Meno, priezvisko	Martin Rozhoň	
	Telefónne číslo	+420 602 317 334	
Organizačná zložka podniku alebo prevádzkareň	EUROPA SHOPPING CENTER		
Sídlo	Na Troskách 25/14180, 974 01 Banská Bystrica		
Osoba zodpovedná za ochranu pred požiarimi v organizačnej zložke podniku alebo prevádzkarne	Meno, priezvisko	Tomáš Hollý	
	Telefónne číslo	+421 911 256 719	
	Telefónne číslo	+421 484 132 052	
Spôsob zabezpečenia ochrany v mimopracovnom čase	strážnou službou, elektrickou požiarou signalizáciou, stabilným hasiacim zariadením		
Zoznam objektov organizačnej zložky podniku alebo prevádzkarne			
Názov objektu	Vzťah k objektu	Miesto so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru	Jednoduché podmienky z hľadiska evakuácie osôb a zvierat
EUROPA SHOPPING CENTER	Vlastník	Plynová kotolňa K1 Plynová kotolňa K2 Plynová kotolňa K3	NIE

Vyhotovil:

.....
Ing. Martin Žilík, špecialista požiarnej ochrany
MIROMAX, s.r.o., Banská Bystrica

Schválil:

.....
Martin Rozhoň, predseda predstavenstva
Europa SC, a.s. Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa 13.05.2016



POŽIARNE POPLACHOVÉ SMERNICE

1. Každý, kto spozoruje vznik požiaru je povinný:

- vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
- ak je požiar v počiatocnom štádiu, pokúsiť sa uhasiť ho hasiacim prístrojom alebo hadicovým zariadením, prípadne iným vhodným spôsobom,
- vyhlásiť požiarne poplach,
- požiar neodkladne ohlásiť na ohlasovňu požiarov, ktorá sa nachádza v objekte Europa SC, a.s. na 3. nadzemnom podlaží v miestnosti stálej služby bezpečnostnej služby – tel. č. 048 / 4101571, alebo vnútorná telefónna kl. 333.

2. Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu:

- pre zamestnancov a ostatné osoby – volaním „HORÍ“,
- tlačidlom hlásiča zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie.

3. Povinnosti zamestnancov pri vyhlásení požiarneho poplachu:

- zamestnanci zabezpečia:
 - vypnutie elektrickej energie a uzavretie hlavného uzáveru plynu,
 - zabezpečiť evakuáciu osôb únikovými cestami,
 - po vykonaní nevyhnutných opatrení pre zdoľávanie požiaru, vždy urýchlene opustiť najbližšími východmi požiarom ohrozený objekt a zhromaždiť sa na voľnom priestranstve pred objektom,
 - riadiť sa pokynmi poverených osôb a veliteľa zásahu,
 - oboznámiť veliteľa zásahu s požiarne nebezpečnými miestami v objekte,
- ostatné osoby musia:
 - urýchlene opustiť najbližšími východmi požiarom ohrozený objekt a zhromaždiť sa na voľnom priestranstve pred objektom,
 - riadiť sa pokynmi poverených osôb a veliteľa zásahu.

4. Privolanie hasičskej jednotky:

Pri ohlasovaní požiaru hasičskej jednotke je potrebné nahlásiť:

- názov objektu, v ktorom vznikol požiar,
 - miesto, kde vznikol požiar – technologické zariadenie, prevádzka,
 - meno a priezvisko osoby, ktorá nahlasuje požiar a číslo telefónu, z ktorého je požiar nahlásený.
- Po ohlásení požiaru je potrebné počkať pri telefóne na spätné overenie údajov, ktoré vykoná operačný dôstojník hasičskej jednotky.

5. Dôležité telefónne čísla:

Miesto:	Telefónne číslo:
Ohlasovňa požiarov, Europa SC, Na troskách 25, BB	048 / 410 1571, kl. 333
Hasičský a záchranný zbor – Banská Bystrica	1 5 0
Integrovaný záchranný systém	1 1 2
Záchranná zdravotná služba – Banská Bystrica	1 5 5
Polícia	1 5 8
Vodárne: dodávateľ Banská Bystrica	0850 111 234
Elektrárne: dodávateľ Žilina	0850 159 000
Plynárne: dodávateľ Zvolen	0850 111 727
Okresné riaditeľstvo HaZZ, Banská Bystrica	048 / 420 4200
Štatutárny zástupca	+420 602 317 334
Technik PO, MIROMAX, s.r.o., Banská Bystrica,	048 / 414 2648, 0917 737 284

Vyhotovil:
Ing. Martin Žilík
špecialista PO, MIROMAX, s.r.o.

Schválil:
Iveta Hrudková
Works manager, CBRE s.r.o.

V Banskej Bystrici, dňa 22.08.2016

POŽIARNY EVAKUAČNÝ PLÁN

1. podzemné podlažie

BEZPEČNOSTNÉ NÁPISY

POŽIAR

- Stač tlačítko elektrickej požiarnej signalizácie
- Volaj 112 alebo 150
- Oznam svoje meno a polohu
- Zavri okná a dvere (nezamykaj)
- Riad sa pokynmi hasičskej jednotky

EVAKUÁCIA

- Vypni elektrické zariadenia
- Ihneď sa evakuuj, neutekaj
- Ohlás sa na zhrmažďovacom mieste mimo budovy

LEGENDA

- Tu sa nachádzate
- Úniková cesta
- Núdzový východ s určením smeru
- Zhrmažďovacie miesto
- Hasiaci prístroj
- Hadícový naviják
- Tlačítkový hlásič elektrickej požiarnej signalizácie
- Schodisko



situácia



Názov obejktu

spracovateľ plánu: Ing. Martin Žilík, špecialista PO
dátum vyhotovenia plánu: 22.08.2016
číslo plánu: 01
číslo revízie: 01

POŽIARNY EVAKUAČNÝ PLÁN

1. nadzemné podlažie

BEZPEČNOSTNÉ NÁPISY

POŽIAR

- Stač tlačítko elektrickej požiarnej signalizácie
- Volať 112 alebo 150
- Oznam svoje meno a polohu
- Zavri okná a dvere (nezamykaj)
- Riad sa pokynmi hasičskej jednotky

EVAKUÁCIA

- Vypni elektrické zariadenia
- Ihneď sa evakuuj, neutekaj
- Ohlás sa na zhrmažďovacom mieste mimo budovy

LEGENDA

Tu sa nachádzate



Úniková cesta



Núdzový východ s určením smeru



Zhromažďovacie miesto



Hasiaci prístroj



Hadicový naviják



Tlačidlový hlásič elektrickej požiarnej signalizácie



Schodisko



situácia



Názov objektu

spracovateľ plánu: Ing. Martin Žilík, špecialista PO
dátum vyhotovenia plánu: 22.08.2016
číslo plánu: 01
číslo revízie: 01

POŽIARNY EVAKUAČNÝ PLÁN

2. nadzemné podlažie

BEZPEČNOSTNÉ NÁPISY








POŽIAR


- Stlačí tlačítko elektrickéj požarnej signalizácie
- Volaj 112 alebo 150
- Oznam svoje meno a polohu
- Zavri okná a dvere (nezamykaj)
- Radať sa pokynmi hasičskej jednotky

EVAKUÁCIA

- Vypni elektrické zariadenia
- Ihneď sa evakuuj, neutekaj
- Ohlás sa na zhrmažďovacom mieste mimo budovy

LEGENDA

-  Tu sa nachádzate
-  Úniková cesta
-  Núdzový východ s určením smeru
-  Zhrmažďovacie miesto
-  Hasiaci prístroj
-  Hadicový navíják
-  Tlačidlový hlásič elektrickéj požarnej signalizácie
-  Schodisko

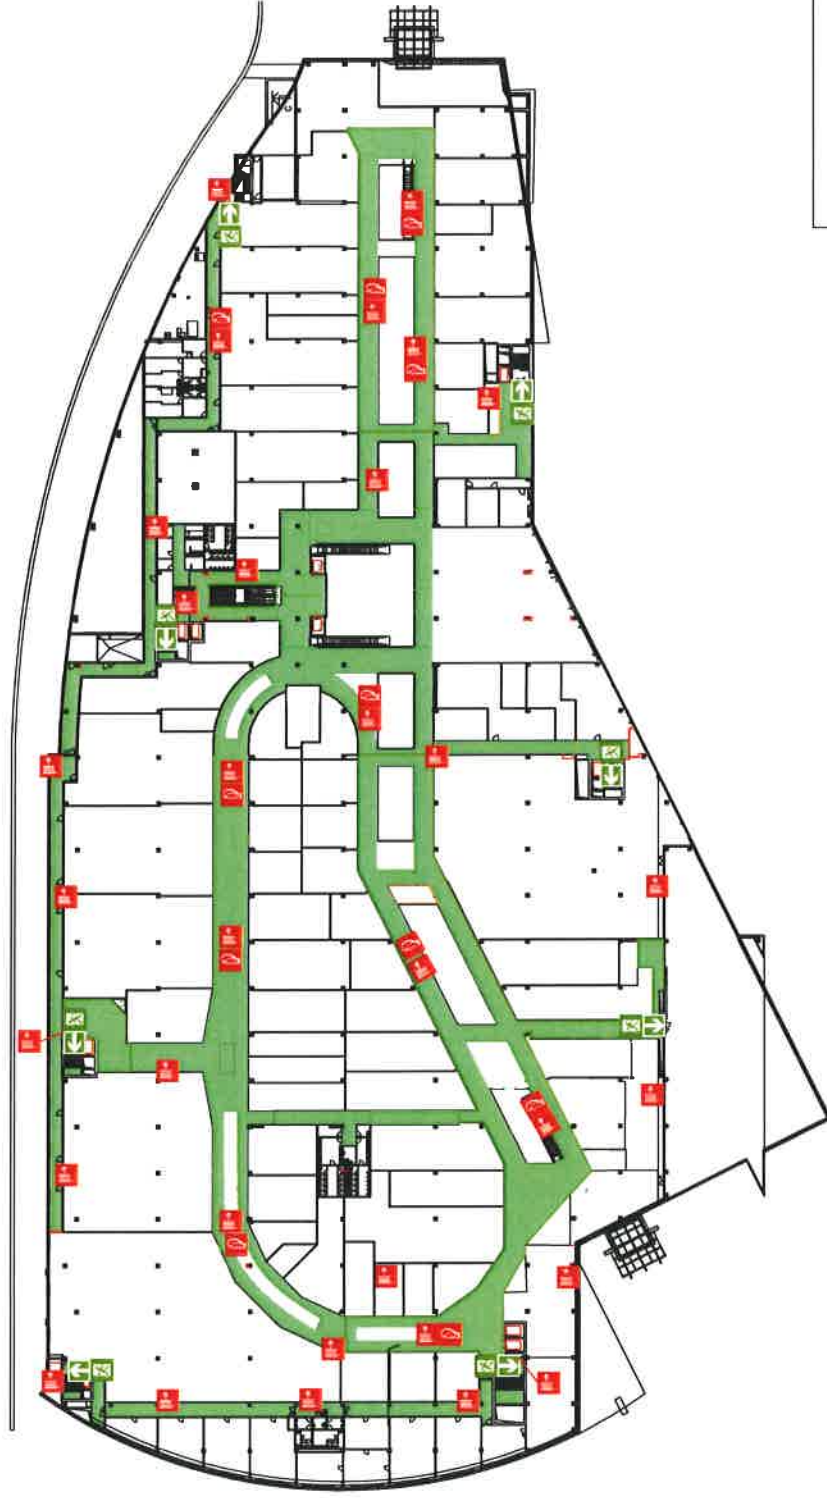

situácia



Názov obejktu

spracovateľ plánu: Ing. Martin Žilík, špecialista PO
dátum vyhotovenia plánu: 22.08.2016
číslo plánu: 01
číslo revízie: 01

POŽIARNY EVAKUAČNÝ PLÁN

3. nadzemné podlažie

BEZPEČNOSTNÉ NÁPISY











POŽIAR


- Stač tlačítko elektrickej požiarnej signalizácie
- Volaj 112 alebo 150
- Oznam svoje meno a polohu
- Zavri okná a dvere (nezamykaj)
- Riad sa pokynmi hasičskej jednotky

EVAKUÁCIA

- Vypni elektrické zariadenia
- Ihneď sa evakuuj, neutekaj
- Ohlás sa na zhromažďovacom mieste mimo budovy

LEGENDA

-  Tu sa nachádzate
-  Úniková cesta
-  Núdzový východ s určením smeru
-  Miesto prvej pomoci
-  Zhromažďovacie miesto
-  Hasiaci prístroj
-  Hadlicový naviják
-  Tlačítkový hlásič elektrickej požiarnej signalizácie
-  Telefón na núdzové volanie v prípade požiaru
-  Schodisko

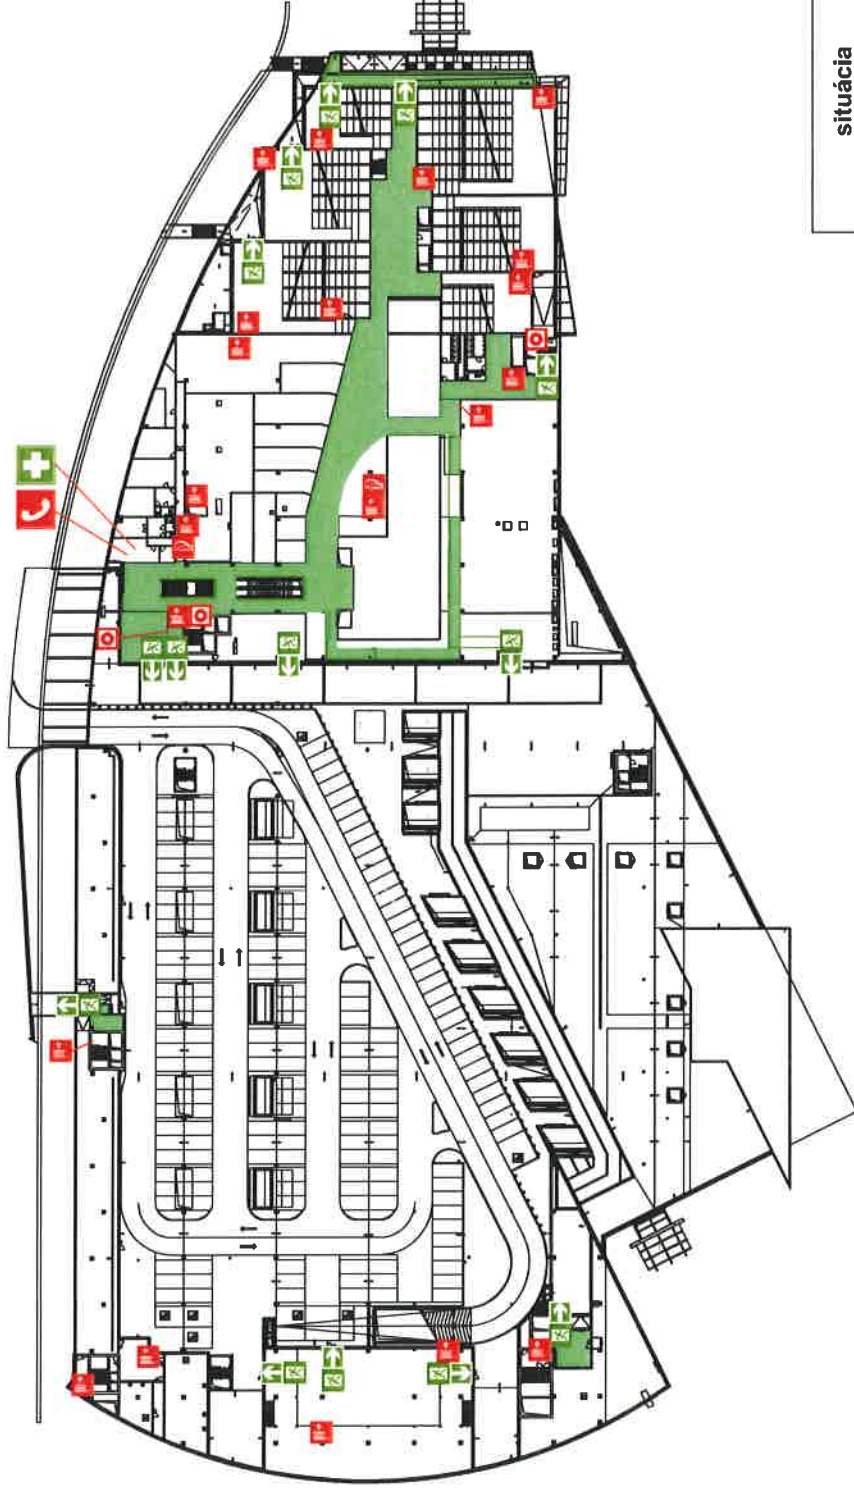

situácia



Názov objektu

spracovateľ plánu: Ing. Martin Žitík, špecialista PO
dátum vyhotovenia plánu: 22.08.2016
číslo plánu: 01
číslo revízie: 01



POŽIARNY EVAKUAČNÝ PLÁN

Pri vzniku požiaru alebo v prípade ohrozenia objektu EUROPA SC a.s. požiarom, je povinnosťou všetkých osôb nachádzajúcich sa v objekte riadiť sa podľa tohto evakuačného požiarneho plánu.

1. Určenie zamestnancov, ktorí budú riadiť evakuáciu a miesto, z ktorého ju budú riadiť:

Evakuáciu osôb a materiálu v prípade vzniku požiaru bude riadiť zodpovedný vedúci pracoviska, ktorý v čase vyhlásenia požiarneho poplachu zodpovedá za konkrétne pracovisko. V jeho neprítomnosti to bude zastupujúci zamestnanec zodpovedného vedúceho zamestnanca.

Evakuácia bude riadená z priestorov ohlasovne požiarov (priestor súkromnej bezpečnostnej služby OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o. na 3. nadzemnom podlaží), poprípade z miesta, ktoré určí zamestnanec riadiaci evakuáciu s prihliadnutím na miesto vzniku požiaru, šírenie požiaru a výskyt splodín horenia.

2. Určenie zamestnancov a prostriedkov pomocou ktorých sa bude evakuácia vykonávať:

Evakuáciu zamestnancov, nájomcov a zákazníkov EUROPA SC budú zabezpečovať príslušní vedúci nájomných jednotiek v spolupráci so súkromnou bezpečnostnou službou. Zamestnanci, zabezpečujúci evakuáciu dohliadajú, aby evakuácia prebiehala v určenom smere, v pokoji a rýchlo. Zároveň dohliadajú na otvorenie únikových východov, uzatvorenie požiarnych uzáverov, vypnutie hlavného vypínača el. prúdu a uzavretie uzáveru plynu.

Materiál určený na evakuáciu bude evakuovaný poverenými zamestnancami OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o..

Prostriedky použité pri evakuácii a likvidácii požiaru :

- a) pri evakuácii osôb a materiálu – prenosné svetidlá, improvizované nosidlá, vrecia, krabice a pod.,
- b) pri likvidácii požiaru – prenosné hasiace prístroje, hadicové zariadenia.

3. Určenie spôsobu evakuácie a ciest pre ňu:

Z objektu sa bude vykonávať postupná evakuácia riadená domácim rozhlasom z ohlasovne požiarov umiestnenej na 3. nadzemnom podlaží v miestnosti strážnej služby po vyznačených únikových cestách a to:

- a) z 1. podzemného podlažia (suterénu) nechránenou únikovou cestou po vstup do chránenej únikovej cesty,
- b) z 1. podzemného podlažia (suterénu) cez príjazdové komunikácie (smerom od centra mesta a od mestskej časti Fončorda) na voľné priestranstvo,
- c) z nadzemných podlaží nechránenými únikovými cestami, ktoré tvoria všetky komunikačné priestory (chodby, pasáže), ktoré nie sú chránené proti účinkom požiaru. Všetky nechránené únikové cesty ústia do čiastočne chránených únikových ciest, chránených únikových ciest alebo k východom zo stavby na voľné priestranstvo,
- d) z 1. nadzemného podlažia priestorom chodby ústiacej do schodiska S7 v zadnej časti stavby – čiastočne chránená úniková cesta,
- e) z 2. nadzemného podlažia chodbou po celej dĺžke zadnej časti stavby ústiacej do schodiska S7 – čiastočne chránená úniková cesta,
- f) zo všetkých nadzemných podlaží chránenými únikovými cestami typu A, ktoré tvoria schodiská S1, S6 a S7,
- g) zo všetkých nadzemných podlaží chránenými únikovými cestami typu B, ktoré tvoria schodiská S2 a S5, pozn. schodiskom S2 len do úrovne 2. nadzemného podlažia,
- h) zo všetkých nadzemných podlaží chránenými únikovými cestami typu C, ktoré tvoria schodiská S3 a S6,
- i) zo všetkých nadzemných podlaží evakuačnými výťahmi, ktoré sú súčasťou priestorov schodísk S3 a S6.

Evakuáciu riadi z miesta ohlasovne požiarov na 3. nadzemnom podlaží pomocou domáceho rozhlasu a ručnej rádio stanice vedúci zmeny OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o. alebo jeho zastupujúci zamestnanec.

Podľa pokynov vedúceho zamestnanca sú ako prvé evakuované osoby z podlažia na ktorom vznikol požiar a následne z podlaží nad podlažím, kde vznikol požiar. Následne sú evakuované osoby z podlaží umiestnených pod podlažím, kde vznikol požiar a to od najvyššie situovaného podlažia.

Zamestnanci OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o., zabezpečia podľa pokynov vydaných vedúcim zmeny (vydaných pomocou domáceho rozhlasu a pomocou ručnej rádiostanice) usmernenie evakuovaných osôb smerom k únikovým východom situovaných v priestore jeho stanovišťa.

Poverení zamestnanci, zložený zo zamestnancov spoločnosti M2C s.r.o. zabezpečia vypnutie dodávky elektrickej energie a plynu a ďalej sa riadia pokynmi vedúceho zmeny OMNIS SECURITY SERVICE BB, s.r.o.. Poverení zamestnanci správy centra vykonávajú v rámci možností kontrolu priestorov zasiahnutých požiarom a splodinami horenia z dôvodu, či sa v uvedených priestoroch nenachádzajú žiadne osoby, ďalšiu svoju činnosť vykonávajú podľa pokynov vedúceho zmeny.

Zamestnanci, zabezpečujúci evakuáciu pomocou ručných rádiostaní informujú vedúceho zmeny (zamestnanca, ktorý riadi evakuáciu) o nových skutočnostiach v rozsahu a šírení požiaru a nových skutočnostiach v zabezpečovaní evakuácie osôb z objektu – na základe týchto informácií, vedúci zmeny (zamestnanec, ktorý riadi evakuáciu) pomocou domáceho rozhlasu upresňuje celú evakuáciu osôb z objektu.

UPOZORNENIE: pri evakuácii osôb prebiehajúcej v 1. podzemnom podlaží (suteréne) je potrebné dbať o to, aby nedošlo ku kolízii evakuovaných osôb s vozidlami. Z tohto dôvodu je potrebné najskôr zabezpečiť evakuáciu osôb a následne, podľa situácii odsun vozidiel z podzemných parkovacích plôch. Toto isté platí aj v prípade evakuácie prebiehajúcej na úrovni tretieho nadzemného podlažia cez parkovacie plochy.

4. Určenie miesta, kde sa evakuované osoby budú sústreďovať a určenie zodpovedného zamestnanca, ktorý vykoná kontrolu počtu evakuovaných osôb:

Evakuované osoby budú sústredené:

- a) v priestore – na ploche pri výstupe z objektu smerom k centru mesta na úrovni 1. nadzemného podlažia,
- b) v priestore – na ploche pri výstupe z objektu smerom k mestskej časti Fončorda na úrovni 1. nadzemného podlažia,
- c) v priestore – na ploche pri výstupe z objektu smerom k športovému areálu Štiavničky na úrovni 3. nadzemného podlažia.

Evakuované osoby po výstupe z objektu únikovými východmi sú sústreďované na mieste sústreďovania podľa písm. a), b), c) tohto bodu, kde sa zhromaždia na voľnom priestranstve pred budovou tak, aby neprekážali prichádzajúcim hasičským a záchranným jednotkám a boli mimo požiarne nebezpečného priestoru. Zamestnanec riadiaci evakuáciu určí miesto sústreďovania podľa situácii v objekte počas požiaru, podľa okolností a počtu evakuovaných osôb môže zvoliť aj viac miest sústreďovania osôb.

Kontrolu počtu evakuovaných osôb vykonávajú vedúci zamestnanci, v prípade ich neprítomnosti určenia zástupcovia vedúcich zamestnancov jednotlivých prevádzok umiestnených v objekte.

V prípade nutnosti evakuácie materiálu z jednotlivých prevádzok objektu EUROPA SC, bude tento materiál bude sústredený v bezpečnom priestore určenom povereným zamestnancom, kde si majiteľ uvedeného materiálu zabezpečí jeho stráženie.**5. Spôsob zabezpečenia poskytnutia prvej zdravotnej pomoci postihnutým osobám:**

Prvú zdravotnú pomoc postihnutým osobám na mieste zabezpečí poverený zamestnanec EUROPA SC a.s. preškolený z poskytovania prvej pomoci, resp. osoba spôsobilá uvedenú pomoc poskytnúť.

Vážne zranenia a iné závažné zdravotné ťažkosti je potrebné čo najskôr oznámiť Záchrannej zdravotnej službe - tel. č. 155 alebo na Integrovaný záchranný systém - tel. č. 112

O nutnosti a spôsobe poskytnutia prvej zdravotnej pomoci je informovaný zamestnanec riadiaci evakuáciu, pokiaľ ju sám nezabezpečuje.

6. Grafické vyznačenie evakuačných ciest v pôdorysoch jednotlivých podlaží:

Grafické vyznačenie evakuačných ciest v pôdorysoch jednotlivých podlaží objektu sa umiestňuje pri každom vstupe na podlažie a taktiež tvorí prílohu tohto požiarneho evakuačného plánu.

Vyhotovil:

.....
Ing. Martin Žilík
špecialista PO, MIROMAX, s.r.o.

Schválil:

.....
Iveta Hrudková
Works manager, CBRE, s.r.o.

V Banskej Bystrici, dňa 22.08.2016



PÍ SOMNÝ POKYN NA ZABEZPEČENIE OCHRANY PRED POŽIARMI V MIMOPRACOVNOM ČASE

1. Úvodná časť

Tento pokyn je spracovaný v súlade s §4 písm. d) zákona NR SR č.314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane pred požiarmi a §11 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi v oblasti požiarnej prevencie a jeho účelom je určiť spôsob a podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase pre objekty **Europa SC, a.s. Banská Bystrica**.

Pracovný čas je definovaný v pracovných dňoch nasledovne: začína 15 minút pred začiatkom prevádzkovej doby a končí 15 minút po ukončení prevádzkovej doby. Podľa §2 ods.3 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov sa za mimopracovný čas považujú všetky časové úseky mimo pracovného času.

1. Spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase

Europa SC, a.s. zabezpečuje vo svojich objektoch ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase:

- a.) strážnou službou a el. požiarňou signalizáciou:
- b.) ponechaním v požiarne bezchybnom stave

2. Úlohy osôb určených na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase

Osoby určené na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase v **Europa SC, a.s.** sú **povinné**:

- vykonávať pravidelné obchôdzky v objektoch a v priestoroch, prvú obchôdzku vykonať po odchode zamestnancov z pracoviska, po skončení pracovnej zmeny a ďalšiu obchôdzku po ôsmich hodinách v priestoroch, ktoré sú chránené elektrickou požiarňou signalizáciou (ďalej len EPS) a každú hodinu v priestoroch, ktoré nie sú chránené EPS,
- obchôdzky vykonávať vo všetkých neuzamknutých objektoch a priestoroch a po ukončení zaevidovať každú obchôdzku do knihy služieb,
- skontrolovať objekt alebo priestor po každom vyhlásení požiarneho poplachu EPS,
- odstraňovať bez zbytočného odkladu zistené nedostatky, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k jeho rozšíreniu; nedostatky, ktoré nemôžu odstrániť sami, oznámiť bez zbytočného odkladu nadriadenému zamestnancovi, technikovi bezpečnosti alebo technikovi požiarnej ochrany,
- lokalizovať a likvidovať každý vzniknutý požiar; ak to nie je možné, okamžite vyhlásiť požiarňu poplach, privolať hasičskú jednotku a vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnej evakuácie osôb a materiálu, ako aj na zamedzenie šírenia požiaru a rýchly zásah hasičskej jednotky.

Osoby určené na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase v **Europa SC, a.s.** sa dôkladne **ooboznamujú**:

- so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a v priestoroch,
- o nebezpečenstve vzniku požiaru na pracovisku, o protipožiarňových opatreniach na pracovisku, požiarňom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi,

- s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarom na pracoviskách a so spôsobom ich použitia,
- so spôsobom vyhlasovania požiarneho poplachu a na pracoviskách s povinnosťami zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúcich z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu,
- s umiestnením a použitím prostriedkov určených na vyhlásenie požiarneho poplachu a privolania pomoci podľa požiarnych poplachových smerníc,
- s rozmiestnením hlavných uzáverov vody, plynu a elektrickej energie, ako aj s používaním a skladovaním horľavých materiálov,
- oboznámenie s vydanými príkazmi, zákazmi a pokynmi na úseku ochrany pred požiarom v **Europa SC, a.s. Banská Bystrica**.

3. Organizačné zabezpečenie osôb určených na zabezpečenie ochrany pred požiarom v mimopracovnom čase

Osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarom v mimopracovnom čase – zamestnanci OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o. sú organizované v pracovných zmenách v potrebnom počte, kde jeden je určený ako vedúci pracovnej zmeny v zmysle interných predpisov SBS. Vedúci pracovnej zmeny SBS OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o. organizačne riadi vykonávanie pravidelnej obchádzkovej činnosti v termínoch najmenej jedenkrát za 60 minút, po trasách stanovených v zmysle ochrany objektu.

Obsluha zariadení elektropožiarnej signalizácie je organizačne zabezpečená zamestnancom SBS OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o., ktorý je zaškolený na obsluhu zariadení EPS. Ústredne zariadení EPS (ovládacie tablá EPS) sú umiestnené na ohlasovni požiarov.

Po vyhlásení poplachu zariadením EPS, osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarom v mimopracovnom čase vykonávajú kontrolu stráženého priestoru.

V prípade poruchy zariadenia EPS zabezpečí vedúci zmeny SBS OMNIS SECURITY SERVICE BB s.r.o., vykonanie náhradných opatrení zabezpečujúcich ochranu pred požiarom v priestoroch chránených zariadením EPS na ktorom je poruchový stav až do odstránenia poruchy.

4. Technické zabezpečenie osôb určených na zabezpečenie ochrany pred požiarom v mimopracovnom čase

Osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarom v mimopracovnom čase majú k dispozícii:

- ručné rádiostanice,
- ručné svietidlá,

5. Podmienky, za akých môžu vstupovať osoby určené na zabezpečenie ochrany pred požiarom do uzatvorených priestorov alebo do priestorov chránených technickým zariadením

Osoby určené na zabezpečenie ochrany pred požiarom môžu vstupovať do všetkých uzatvorených priestorov alebo do chránených priestorov technickým zariadením v prípade mimoriadnych udalostí alebo podozrenia na možný vznik mimoriadnych udalostí:

- požiar,
- prevádzková havária,
- zaplavenie,
- živelná pohroma,
- únik plynu a iných nebezpečných látok.

Náhradné kľúče od všetkých priestorov sú umiestnené v ohlasovniach požiarov resp na stanovišti strážnej služby. Osoba, ktorá použila náhradný kľúč je povinná túto skutočnosť hlásiť nadriadenému zamestnancovi.

6. Činnosť a povinnosti osôb určených na zabezpečenie ochrany pred požiarom v mimopracovnom čase pri vzniku požiaru

(1) Osoby určené na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase sú poverení výkonom služby v ohlasovniach požiarov. Pri vyhlásení požiarneho poplachu EPS alebo osobou nachádzajúcou sa v objektoch a priestoroch sporiteľne sú zamestnanci ohlasovne požiarov **povinní**:

- a) preveriť skutočný stav v mieste vyhlásenia požiarneho poplachu,
- b) vykonať prvotný zásah dostupnými hasiacimi zariadeniami,
- c) ak to nie je možné požiar uhasiť vlastnými silami, vyhlásiť požiarne poplach pre celý objekt následným spôsobom:
 - v objektoch kde sa nachádza signalizačné zariadenie (siréna) vyhlási požiarne poplach prerušovaným signálom,
 - v objektoch kde sa nenachádza signalizačné zariadenie vyhlási požiarne poplach hlasitým kričaním „HORÍ“.
- d) počas hlásenia požiarneho poplachu privolať telefonicky hasičskú jednotku podľa požiarneho poplachového smerníc,
- e) koordinovať a usmerňovať zamestnancov a iné osoby zdržujúce sa v objektoch počas evakuácie,
- f) čakať pred objektom na príchod hasičskej jednotky a upovedomiť ju o vzniknutej situácii,
- g) riadiť sa príkazmi veliteľa zásahu.

7. Telefónne čísla štatutárneho zástupcu a ďalších zodpovedných vedúcich zamestnancov

Por. číslo	Funkcia	Meno a priezvisko	Telefón	
			zamestnanie	mobil
1.	Center Manager, CBRE, s.r.o.	Tomáš Hollý	+421 48 413 20 52	0911 256 719
2.	Works Manager, CBRE, s.r.o.	Iveta Hrudková	+421 48 413 20 50	0911 256 162
3.	Facility Manager, m2c	Mgr. Marek Kuruc	+421 263 831 058	0915 950 158
4.	SBS - OMNIS	Bc. Jozef Michalčík		0905 415 717
5.	Špecialista PO – MIROMAX, s.r.o., B. Bystrica	Ing. Martin Žilík	+421 48 414 26 48	0917 737 284

Vyhotovil:

.....
Ing. Martin Žilík
špecialista PO, MIROMAX, s.r.o.

Schválil:

.....
Iveta Hrudková
Works Manager, CBRE, s.r.o.

V Banskej Bystrici, dňa 13.06.2016



OHLASOVŇA POŽIAROV

Dokumentácia ohlasovne požiarov je vypracovaná a vedená na základe § 15 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Služi na oznámenie požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti v objekte **Europa SC, a.s. Banská Bystrica** zodpovedným osobám za ochranu pred požiarom a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Zoznam telefónnych čísel štatutárneho zástupcu právnickej osoby a ďalších určených zodpovedných vedúcich zamestnancov alebo fyzickej osoby-podnikateľa a jej zodpovedného zástupcu:

Meno a priezvisko	Funkcia	Telefónne číslo
Tomáš Hollý	Center manager, CBRE, s.r.o.	048 / 413 2052 0911 256 719
Iveta Hrudková	Works manager, CBRE, s.r.o.	048 / 413 2050 0911 256 162
Mgr. Marek Kuruc	Facility manager, m2c Slovakia, s.r.o.	026 / 381 3058 0915 950 158
Ing. Martin Žilík	Špecialista PO, MIROMAX, s.r.o.	048 / 414 2648 0917 737 284

Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú sídlo v objekte, pre ktoré je zriadená spoločná ohlasovňa požiarov, vrátane telefónnych čísel ich štatutárnych orgánov:

Zoznam právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov je uložený v osobitnej zložke dokumentácie stálej bezpečnostnej služby.

Prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré sa nachádzajú v objekte:

Druh priestoru	Umiestnenie
Plynová kotolňa K1	3. Nadzemné podlažie
Plynová kotolňa K2	3. Nadzemné podlažie
Plynová kotolňa K3	3. Nadzemné podlažie

Na ohlasovni požiarov sú uložené:

- požiarne poplachové smernice,
- požiarne evakuačné plány.

Vyhotovil:

Ing. Martin Žilík
špecialista PO, MIROMAX, s.r.o.

V Banskej Bystrici, dňa 23.08.2016